

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 平江县浯口镇卫生院建设项目






建设单位(盖章): 平江县浯口镇卫生院

编制日期: 2023年07月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1685090766000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	xn5g04		
建设项目名称	平江县浯口镇卫生院建设项目		
建设项目类别	49-108医院; 专科疾病防治院(所、站); 妇幼保健院(所、站); 急救中心(站)服务; 采供血机构服务; 基层医疗卫生服务		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称(盖章)	平江县浯口镇卫生院		
统一社会信用代码	12430626446356124D		
法定代表人(签章)	汪小平		
主要负责人(签字)	汪小平		
直接负责的主管人员(签字)	张映梅		
二、编制单位情况			
单位名称(盖章)	湖南和吉环境安全科技有限公司		
统一社会信用代码	91430103MA7HNTNN4U		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
卢宇驰	2013035430350000003512430278	BH014927	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
卢宇驰	全本	BH014927	

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 湖南和吉环境安全科技有限公司（统一社会信用代码 91430103MA7HNTNN4U）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 平江县浯口镇卫生院建设项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 卢宇驰（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2013035430350000003512430278，信用编号 BH014927），主要编制人员包括 卢宇驰（信用编号 BH014927）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

2023 年 5 月 26 日



编制单位诚信档案信息

湖南和吉环境安全科技有限公司

正常公开

注册时间: 2022-09-20 当前状态:

当前信用等级分值

0

2022-11-01 ~ 2023-10-31

信用记录

基本情况

基本信息

单位名称:	湖南和吉环境安全科技有限公司	统一社会信用代码:	91430103MA7HNTNN4U
住所:	湖南省长沙市雨花区东塘街道董士岭路318号时代云来大厦911房		

编制的环境影响报告书(表)和编制人员情况

近三年编制的环境影响报告书(表) 编制人员情况

序号	建设项目名称	项目编号	环评文件类型	项目类别	建设单位名称	编制单位名称	编制主持人
1	平江县岳口镇卫生...	xn5g04	报告表	49--108医院、专...	平江县岳口镇卫生...	湖南和吉环境安全...	卢宇驰
2	平江县梅仙镇中心...	r1y4q5	报告表	49--108医院、专...	平江县梅仙镇中心...	湖南和吉环境安全...	卢宇驰
3	平江县岳口镇中心...	15j519	报告表	49--108医院、专...	平江县岳口镇中心...	湖南和吉环境安全...	卢宇驰
4	湖南五新隧道智能...	y8s31m	报告表	32--070采矿、治...	湖南五新隧道智能...	湖南和吉环境安全...	卢宇驰
5	湖南志同兴环保健...	u1x4ob	报告表	27--055石膏、水...	湖南志同兴环保健...	湖南和吉环境安全...	卢宇驰
6	永州市零陵区硫子...	o17yro	报告表	43--095污水处理...	永州市零陵区住房...	湖南和吉环境安全...	龙毅
7	永州市零陵区凶底...	51e89s	报告表	43--095污水处理...	永州市零陵区住房...	湖南和吉环境安全...	龙毅

环境影响报告书(表) 情况 (单位:本)

近三年环境影响报告书(表) 累计	18本
报告书	0
报告表	18

其中,经批准的环境影响报告书(表) 累计 0 本

报告书	0
报告表	0

编制人员情况 (单位:名)

编制人员总计	1名
具备环评工程师职业资格	1

人员信息查询

注册时间: 2019-11-05	当前记分周期内失信记分
当前状态: 正常公开	信用记录
5	信用记录
2022-11-12~2023-11-11	

基本信息

姓名:	卢宇驰	从业单位名称:	湖南和吉环盛安全科技有限公司
职业资格证书管理号:	2013035430350000003512430278	信用编号:	BH014927

编制的环境影响报告书 (表) 情况

近三年编制的环境影响报告书 (表)

序号	建设项目名称	项目编号	环评文件类型	项目类别	建设单位名称	编制单位名称	编制主持人
1	平江县岳口镇卫生...	xn5g04	报告表	49--108医院, 专...	平江县岳口镇卫生院	湖南和吉环盛安全...	卢宇驰
2	平江县梅仙镇中心...	r1y4q5	报告表	49--108医院; 专...	平江县梅仙镇中心...	湖南和吉环盛安全...	卢宇驰
3	平江县岳市镇中心...	15j519	报告表	49--108医院, 专...	平江县岳市镇中心...	湖南和吉环盛安全...	卢宇驰
4	湖南五新隧道智能...	y8s31m	报告表	32--070采矿、治...	湖南五新隧道智能...	湖南和吉环盛安全...	卢宇驰
5	湖南志同兴环保健...	u1x4ob	报告表	27--055石膏、水...	湖南志同兴环保健...	湖南和吉环盛安全...	卢宇驰
6	艾科瑞生物逐级工...	j1141f	报告书	24--047化学药品...	湖南艾科瑞生物...	湖南德立安全环保...	卢宇驰
7	湖汽公司三一重卡...	obmx86	报告书	23--044基础化学...	湖南汽车制造有限...	湖南德立安全环保...	卢宇驰

环境影响报告书 (表) 情况 (单位: 本)

近三年编制环境影响报告书 (表) 累计 **84** 本

报告书

19

报告表

65

其中, 挂批推的环境影响报告书 (表) 累计 **0** 本

报告书

0

报告表

0

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

仅用于平江县浯口



编号: P00013583
No. P00013583

仅用于平江县浯口镇卫



持证人签名:
Signature of the Bearer

卢宇驰

管理号:201303543035000003512430278
File No.

姓名: 卢宇驰
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1983年5月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2013年5月25日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2013年10月14日
Issued on



镇卫生院建设项目环评

镇卫生院建设项目环评

镇卫生院建设项目环评

修改清单

序号	意见	修改情况
1	完善项目建设背景说明。补充调查是否存在环保投诉情况。	已完善项目建设背景说明，补充湘卫函【2023】60号文作为项目依据，详见P8、附件8；明确本项目不存在环保投诉情况，详见P17
2	核实项目床位数。核实项目是否进行中药煎煮。核实项目热水供应情况。补充说明布草洗涤情况。核实项目空调类型。补充说明辐射设备情况，并根据其级别，提出相应的环境管理要求。	已核实项目编制床位数30张，详见附件3、核实项目不进行中药煎煮、不设锅炉、电加热供应热水；明确项目布草洗涤废水一并进入污水站处理；项目各办公室和病房安装分体式空调补充完善，详见P12、13、27；说明辐射设备已完成环评登记并取得辐射安全许可证，详见P7、附件2
3	核实院区排水体制，核实排水管网建设情况。核实项目污水处理站的消毒方式，明确接触时间及出口总余氯管控要求。	院区排水体制为雨污分流，详见P9；项目污水处理站的消毒方式为二氧化氯消毒，已明确接触时间及出口总余氯管控要求，详见27-29
4	根据医疗废物分类目录(2021年版)，核实项目医疗废物种类，完善医疗废物暂存间的建设及环境管理要求。	已核实医疗废物种类，完善了医疗废物暂存间的建设及环境管理要求，详见P34-35
5	核实环境保护目标分布情况，补充厂界外周边 50m 范围内声环境保护目标监测内容。	已核实环境保护目标分布情况，已补充厂界外周边50m范围内声环境保护目标监测内容。详见附图3、附件7



目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	8
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18
四、主要环境影响和保护措施	25
五、环境保护措施监督检查清单	41
六、结论	43
附表	错误! 未定义书签。

附图

附件

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平江县浯口镇卫生院建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	湖南省岳阳市平江县浯口镇中心街 2 号		
地理坐标	(E113.351801°, N28.770371°)		
国民经济行业类别	Q8423 乡镇卫生院	建设项目行业类别	四十九、卫生 108 基层医疗卫生服务 842
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	18
环保投资占比（%）	3.6	施工工期	已投运
是否开工建设	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是：始建于 1965 年，本项目约 2012 年建成，根据相关文件的要求需要完善相关环保手续，现建设单位主动补办环评手续。		用地面积（m ² ） 1950
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		

规划环境影响评价情况	无
规划及规划环境影响评价符合性分析	无
其他符合性分析	<p>1、“三线一单”相符性分析</p> <p>“三线一单”即为生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线和环境准入负面清单。</p> <p>生态保护红线：本项目所在区域不涉及具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，不在平江县生态红线区域保护规划范围内，符合生态保护红线要求。</p> <p>环境质量底线：项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目所在区域属于达标区，项目产生废气、废水采取防治措施后可实现达标排放；各项固体废物均可得到妥善处置。项目采取本环评提出的相关环保措施后，根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测分析，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。</p> <p>资源利用上线：本项目用电由市政电网供应，原料为市场采购，不会达到资源利用上线。</p> <p>生态环境准入清单：生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目位于平江县浯口镇中心街2号，</p>

对照《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的平江县生态环境准入清单 ZH43062620004 翁江镇/浯口镇/伍市镇管控要求：该区域主体功能定位为省级层面重点生态功能区，单元分类为重点管控单元，浯口镇经济产业布局为以商业、电力工业为主，该区域主要环境问题为存在生产和生活污水直排水库现象；畜禽养殖等农业面源污染。本项目为医疗设施建设项目，污水经医院污水处理站处理后进入浯口镇污水处理厂经无名小溪最终进入汨罗江，不属于其管控内容。

表1-2生态环境准入清单管控

管控维度	管控要求	与本项目相符性
空间布局约束	<p>1.1依法关闭淘汰非法生产经营或资质证照不全的生产企业，环保设施不全、污染严重的企业，以及列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的生产线和设备</p> <p>1.2整治非法采砂。全面禁止新增采砂产能，引导加快淘汰过剩产能，对新建、改造、外购的采砂船只不予登记和办理相关证照</p> <p>1.3严禁任何单位或个人从事非法开采、销售、运输山砂的经营活动，已经实施开采或生产的场点必须立即停止</p> <p>1.4严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖场全部关停退养或搬迁</p>	<p>本项目位于浯口镇中心街2号，项目用地合法合规，不在生态红线内，符合该区域的功能定位，空间布局合理。</p>
污染物排放管控	<p>2.1加大截污管网建设力度，新城区排水管网全部实行雨污分流，老城区排水管网结合旧城改造，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集</p> <p>2.2通过采取“关闭、整合、整改、提升”以及严格源头管理等措施，有效制止无证开采等非法违法行为，依法整顿关闭不符合产业政策、安全保障能力低的小型矿山，有效遏制浪费破坏矿产资源、严重污染环境等行为</p>	<p>经现场监测，本项目雨污分流。项目不涉及工业废水。本项目医疗废水经医院内污水处理站处理后通过乡镇污水管网，进入浯口镇污水处理厂处理后经无名小溪最终进入汨罗江。</p>
环境风险防控	<p>3.1加强林地、草地、园地土壤环境管理。严格控制农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药，完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。优先将重度污染的牧草地</p>	<p>不涉及</p>

		<p>集中区域纳入禁牧休牧实施范围；加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施</p> <p>3.2控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。大力推进小微湿地建设试点，充分发挥小微湿地在农业面源污染治理中的作用</p> <p>3.3防治畜禽养殖污染。依法划定畜禽养殖禁养区；严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理</p>	
	<p>资源开发效率要求</p>	<p>4.1水资源： 4.1.1平江县万元国内生产总值用水量123m³/万元，万元工业增加值用水量35m³/万元，农田灌溉水有效利用系数0.55 4.1.2积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。推广普及节水器具，推进公共供水管网改造，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、深、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施 4.2能源：平江县“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤 4.3土地资源： 浯口镇：耕地保有量1700公顷，基本农田保护面积1587.06公顷。浯口镇建设用地总规模774.66公顷，城乡建设用地规模708.22公顷，城镇工矿用地规模115.85公顷</p>	<p>1.本项目均采用清洁能源，医疗废水经污水处理站处理后进入污水管网。 2.项目不占用基本农田。 3.医院使用能源为电能，设备符合国家标准，能耗低。</p>
<p>综上所述，本项目与《岳阳市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。</p> <p>3、选址合理性分析</p> <p>(1) 用地性质符合性分析</p> <p>本项目为新建项目，项目用地性质为医卫慈善用地，根据现场勘查，卫生院总占地面积约为 1950 m²，项目选址于湖南省平江县浯口镇中心街 2 号，项目选址符合国家土地政策、用地政策。用地符合土地利用总体规划，项目厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国建保护植物，交通较为便利，且本项目不在生态红线保护范</p>			

围内等。

因此，本项目选址合理。

(2) 环境功能区划敏感因素分析

项目周围无自然保护区、风景名胜区。建设区域环境空气功能为二类区，项目东侧约 140 米为汨罗江平江段斑鳊鲮鱼国家级水产种质资源保护区，本项目为医疗卫生服务设施建设项目，项目实施雨污分流，医疗和生活污水经自建污水处理站处理后通过市政管网进入浯口镇污水处理厂，对汨罗江平江段斑鳊鲮鱼国家级水产种质资源保护区影响很小。

5、平面布置合理性分析

本卫生院大门入口紧靠 X095 县道，呈四合院布置，西侧为门诊住院楼，北侧公卫楼，东侧为公卫楼和住院楼，南侧为住院楼，食堂位于东南角，西北侧为污水处理站，各区域划分明确，总体布局合理。

根据医院选址要求，医院应交通方便，便于利用城市基础设施，远离易燃易爆物品的生产储存区 and 高压电线，不应临近少年儿童活动密集的场所。项目区域交通发达，卫生院西侧紧靠 X095 县道，交通顺畅。项目周边以居住、商业为主，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、供气、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。

6、产业政策符合性分析

中华人民共和国发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录(2019 年本)》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类中三十七类“卫生健康”中第 5 项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家和地方产业政策。

7、与《平江县生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

(1) 水污染防治攻坚战收官与流域水环境生态环境保护具体要求如下：

污染减排。严格按照产业结构调整指导名录等相关政策要求，结合我县生态环境保护需求，调整优化产业结构布局。补齐污水处理设施短板。对存在有污水直排口、长期超负荷运行处理设施等情况的，合理确定污水处理能力建设规模；对城镇生活污染负荷较重的，根据水生态环境质量评价结果，实施污水处理厂的提标改造。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，了解排污口的排放状况，掌握排放的污染物种类及排放量，形成入河排污口台账。根据排污口排查工作成果，结合水生态环境状况，确定禁止设置排污区域和限制设置排污区域，优化排污口设置布局；按照工业、生活、农业等不同类型排污口特征，分别实施清理整治、达标排放等任务。

本项目产生的生活污水经隔油化粪池处理、生产废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网进入平江县浯口镇污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入无名小溪最后进入汨罗江。

根据后文分析，本项目废水经相应处理后能够满足排放标准，与水污染防治攻坚战收官与流域水环境生态环境保护等要求一致。

(2) 大气污染防治与应对气候变化具体要求如下：

延续“大气十条”“蓝天保卫战三年行动计划”的思路，主要围绕着空气质量改善和主要污染物减排方面来设计目标，包括针对臭氧的两项前体物 VOCs 和氮氧化物设计减排目标；积极实施应对气候变化的国家战略，有序开展低碳亮点试点项目；加强 PM_{2.5} 与 O₃ 协同控制，积极推进产业、能源、运输、用地四大结构调整优化，加强区域联防联控和重污染天气应对，进一步提升环境监测和执法

	<p>监管能力，推进大气环境管理体系和治理能力现代化。</p> <p>加强工业企业污染管控。杜绝高污染企业上马，严格控制工业企业大气污染物排放，所有工业企业必须持证排污，达标排放。禁止在城市建成区及其近郊建设废气高污染企业。推进生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的企业进行处理设施的升级改造。全面落实“一厂一策”实施方案，提升企业环保管理水平，有效应对重污染天气，加强重污染天气重点行业应急减排措施。重点行业、重点企业碳交易纳入企业碳减排年度工作安排和要求。</p> <p>加大 VOCs 与 NO_x 减排管理力度。持续推进水泥、陶瓷、玻璃等行业 NO_x 排放深度治理。推动相关行业实施 NO_x 提标改造工程。推动燃气锅炉低氮燃烧改造。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求运行。</p> <p>本项目不涉及相关要求。</p>
--	---

二、建设项目工程分析

(一) 项目由来

平江县浯口镇卫生院始建于 1965 年，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，医院总占地面积 1950 平方米，医疗用房面积 1650 余平方米，共开放床位 30 张。现有在岗职工 52 人，其中主治医师 2 人，执业医师 8 人，执业助理医师 9 人，注册护士 13 人，药剂师 2 人。医院开设有内科、外科、儿科、妇科、中医科及放射、检验、B 超等辅助科室。

根据《湖南省卫生健康委 湖南省生态环境厅关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函【2023】60 号）：二(三)完善医疗机构环保手续。各级生态环境部门要督促各类一级医疗机构按照《排污许可管理条例》等要求及时申请排污登记备案，办理环评报告，确保环保手续齐全。平江县浯口镇卫生院主动完善相关环保手续，办理环评报告。

建设内容

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第 682 号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号），项目属于“四十九、卫生--84、108 医院--其他（住院床位 20 张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。平江县浯口镇卫生院委托湖南和吉环境安全科技有限公司对平江县浯口镇卫生院建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。

本项目使用一台 DR 设备，根据《射线装置分类》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号），其涉及射线装置均为三类射线装置，已于 2018 年办理建设项目环境影响登记表，并取得了辐射安全许可证，证书编号：湘环辐证【F0119】。

(二) 工程概况

1、项目概况

项目名称：平江县浯口镇卫生院建设项目；
 建设单位：平江县浯口镇卫生院；
 项目选址：平江县浯口镇中心街 2 号；
 项目性质：新建（补办）；
 项目建设规模：编制床位数 30 张。
 业务范围：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，医疗与护理。

2、建设内容

本卫生院位于平江县浯口镇中心街 2 号，卫生院总占地面积为 1950m²，目前医院现有建筑物包括门诊住院楼（共四层），住院楼（共三层），公卫楼（共三层），食堂、污水处理站、传达室等。

本项目具体建设内容见下表。

表 2-1 建设内容一览表

项目名称		建设内容与规模	备注
主体工程	门诊住院楼	砖混结构，总面积 1678.4 m ² ，共分为三层，其中一层为门诊、西药房等，二层病房、输液室和医生办公室，三层为行政办公室、会议室、休息室和档案室，四层为职工宿舍	已建成
	住院楼	为砖混结构，总建筑面积为 1203.6m ² ，共分为三层，其中一层为 B 超室、化验室、中医馆和放射室等，二层为抢救室、病房、消毒供室等，三层为公卫办公室	已建成
	公卫楼	砖混结构，总建筑面积为 658m ² ，共三层，一层为公卫办公室，二层和三层为职工宿舍	已建成
辅助工程	食堂	砖混结构，建筑面积 95m ² ，职工就餐区域	已建成
	传达室	砖混结构，建筑面积 42m ²	已建成
公用工程	排水	雨污分流体制；雨水沿厂区导流沟进入雨水管网，污水为生活废水和医疗废水等，经一体化污水处理设备处理后进入污水管网，再进入浯口镇污水处理厂，最终经无名小溪排入汨罗江。	已建成
	给水	生产生活用水来自市政自来水	已建成
	供电	市镇电网供电。院内断电时由 75KW 柴油发电机进行临时供电	已建成
环保工程	废水	雨水沿雨水导流沟进入雨水管网，生活废水和医疗废水，经一体化污水处理设备（处理能力为 20m ³ /d）处理后进入污水管网，再进入浯口镇污水处理厂，最终经无名小溪排入汨罗江。	已建成
	废气	污水处理站封闭地埋式；备用柴油发电机经自带的消烟除尘设施处理后外排	已建成
	固废	配备垃圾桶，对院内生活垃圾进行收集。定期交由环	已建成

		卫部门清运处理，	
		一间医疗废物暂存间，面积约 10m ² ，医疗废物委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处置。	已建成
	噪声	合理布局，加强设备管理，对安装设备进行减振。	已建成

3、医院内设备

医院内主要设备清单见表 2-2。

表 2-2 医院主要设备一览表

序号	资产名称	使用部门	数量	规格型号	生产厂家
1	生化分析设备	化验室	1	400 测试	汉唐
2	血液细胞分析仪		1	BC-2000	迈瑞
3	尿液分析仪		1	URIT-330	桂林优利特
4	电解质分析仪		1	MI-921DT	深圳市越华科技
5	C 反应蛋白机		1		
6	DR	放射室	1	angell-dr-a-l	angell
7	超声诊断仪	B 超室	1	美国 GELOGIQV3	GELOG
8	超声诊断仪器		1	/	中旗
9	医用超声仪器		1	L8P	莱康宁
10	12 导联心电图	外科	1		
11	经颅多普勒		1		
12	电子血压计		2	HEM-6111	欧姆龙
13	输液泵		3	BYS-820	长沙比杨
14	多参数监护仪	内儿科	1	PC-9000	深圳市科瑞康
15	便携式多参数监护仪		1	MEC-1000	深圳市迈瑞生物
16	血糖血酮测试仪		1	OGM-161	艾康生物
17	病人监护仪		1	iMEC10	深圳市迈瑞生物
18	电动洗胃机		1	7D	江苏鱼跃
19	吸痰器		1	XT-1	上海仙申
20	电子阴道镜	妇科	1	ZJ-6000	徐州众杰电子
21	利普刀		1	DGD-300C-2	北京
22	妇科臭氧治疗仪		1	KY-138C	江门市康之源
23	空调	其他	35	/	/
24	柴油发电机		1	WET-75	山东潍坊

5、项目主要原辅材料消耗

卫生院原辅材料使用情况见下表。

表 2-3 原辅材料及能源消耗情况一览表

序号	名称	规格	年总消耗量	单位	一次性储存量
1	氯化钠注射液	50ml:0.45g(PP 瓶)	4649	瓶	1200
2	氯化钠注射液	10ml:90mg	511	支	500
3	氯化钠注射液	500ml:4.5g(玻瓶)	300	瓶	300
4	氯化钠注射液	500ml:4.5g(PP 瓶)	325	瓶	300
5	氯化钠注射液	100ml:0.9g(可立袋单阀)	8922	袋	1200
6	氯化钠注射液	250ml:2.25g(PP 瓶)	1276	瓶	400
7	氯化钠注射液	100ml:0.9g(PP 瓶)	5251	瓶	1200
8	氯化钠注射液	250ml:2.25g(可立袋单阀)	513	袋	400
9	氯化钠注射液	500ml:4.5g(可立袋/单阀)	93	袋	150
10	葡萄糖氯化钠注射液	500ml:25g:4.5g(PP 瓶)	73	瓶	150
11	葡萄糖氯化钠注射液	500ml:25g:4.5g(可立袋/单阀)	73	袋	150
12	葡萄糖酸钙注射液	10ml:1g	17	支	100
13	葡萄糖注射液	500ml:25g(PP 瓶)	1116	瓶	300
14	葡萄糖注射液	250ml:12.5g(PP 瓶)	4400	瓶	400
15	葡萄糖注射液	500ml:50g(PP 瓶)	246	瓶	300
16	葡萄糖注射液	100ml:5g(PP 瓶)	89	瓶	600
17	葡萄糖注射液	250ml:12.5g(可立袋单阀)	818	袋	400
18	葡萄糖注射液	500ml:25g(可立袋单阀)	126	袋	300
19	葡萄糖注射液	250ml:25g(可立袋单阀)	818	袋	400
20	75%乙醇消毒液	75%*500ml	300	瓶	80
21	84 消毒液	500ml	150	瓶	80
22	薄膜手套		15000	双	3000
23	络合碘	500ml	120	瓶	40
24	橡胶外科手套	麻面,无粉表面,已灭菌 6.5、7、7.5	2000	双	300
25	一次性使用鼻氧管	B 型双鼻架 1.8m	1000	根	100
26	一次性使用静脉采血针	0.7×24TWLB	1600	个	200
27	一次性使用静脉留置针	24G*19mm/Y-G	200	个	100
28	一次性使用静脉输液针	0.55×20RWLB	1000	个	200
29	一次性使用末梢采血针	50 支/盒 I 型 26G	2600	支	1000
30	一次性使用输液器带针	A2-3 排气管 0.55*20RWLB	7500	套	1000
31	一次性使用溶药器(带针)	20ml 斜面针 1.6*30TWXZ	1700	套	500
32	一次性使用输液器带针	A2-3 排气管 0.6*25TWSB	4000	套	1000
33	一次性使用无菌	有粉光面 M	6000	双	1000

	橡胶检查手套				
34	一次性使用无菌注射器带针	10ml1.2*30TWLB	4800	套	1000
35	一次性使用无菌注射器带针	1ml0.45*16RWLB	16000	套	1000
36	一次性使用无菌注射器带针	5ml0.6x28TWLB	3800	套	500
37	医用棉签	12cm*50 支	3440	包	1000
38	二氧化氯 A 液	10KG/桶	13	桶	5
39	消毒 B 液	10KG/桶	13	桶	5
40	水	/	2875	吨/年	/
41	电	/	98000	千瓦/年	/

6、劳动定员及工作制度

卫生院现有职工 52 人，年工作日 365 天，实行轮班制，每天 24 小时。院区设食堂，每天约供 20 人食用。

7、平面布置

本卫生院大门入口紧靠 X095 县道，呈四合院布置，西侧为门诊住院楼，北侧公卫楼，东侧为公卫楼和住院楼，南侧为住院楼，食堂位于东南角，西北侧为污水处理站，各区域划分明确，总体布局合理。

本项目建构筑物及主要设备设施的布局具体见总平面布置图。

8、消防

本工程建筑物内各房间根据规范要求，配置火灾探测器。配电室和控制室内布置手提式灭火器，可采用磷酸铵盐干粉灭火器，另外配置适量的砂箱和消防。

9、供暖

本项目使用分体式用电空调供暖。

10、项目投资及资金筹措

项目总投资 500 万元，经费来源为财政补助。

1、工艺流程

运营期主要工艺流程及产污环节见下图。

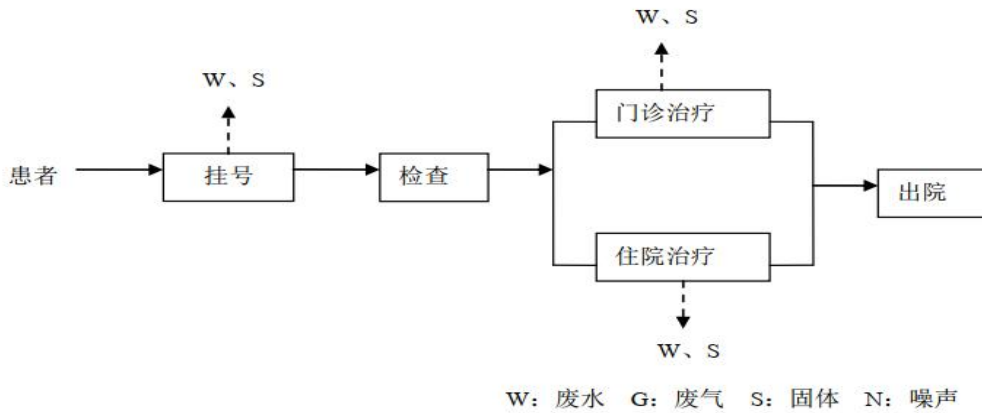


图 2-1 工艺流程示意图

1) 工艺流程说明

①就诊人员通过挂号后进入科室门诊室；

②医生通过咨询检验诊断后，一部分病情较轻的就诊人员只需取药治疗即可出院。

③另一部分就诊人员经诊断后病情较重则需要入院治疗，患者康复后复检一次即可出院。

④本医院中医科不设中药煎煮服务，不设自制成品中药销售。

⑤本医院仅为病患提供电加热饮用热水，不设锅炉等加热设备。

2、产污环节

废水：本项目废水主要有医疗废水、化验室废水、医院布草洗涤用水、医护人员及病人生活污水。

废气：本项目废气主要为医疗废水处理站产生的废气、食堂油烟以及柴油发电机烟气。

固废：本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物以及医疗污水处理间污泥。

噪声：营运期产生的噪声主要为医疗设备、空调、备用柴油发电机、人员活动、废水处理站电机等设备噪声以及车辆行驶的交通噪声，噪声强度在 60~90dB（A）之间。

1、现有污染防治设施建设及运行情况

目前，该卫生院的废水处理设施采用 A0 一体化设备，二氧化氯消毒，废水处理运行情况较好；废气主要是来源于污水处理设施的恶臭气体，污水处理站为地理封闭式状态，产生的恶臭气体较少，对周围环境影响较小。项目于 1985 年投入运营，至今未发生重大环境污染事故，也尚未收到有关环保方面的投诉。

2、项目现有污染排放达标情况

(1) 废水：本次评价委托湖南德立安全环保科技有限公司于 2023 年 5 月 18 日~2023 年 5 月 19 日和 2023 年 7 月 9 日~7 月 10 日对项目废水排放口进行了废水监测。监测结果见下表。

表 2-4 现有工程废水排放情况

采样点位	检测项目	采样日期	检测结果				参考限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次		
医院污水处理站出水口 W1	pH	2023/05/18	7.21	6.90	7.04	6.80	6~9	无量纲
		2023/05/19	6.87	6.90	6.95	7.01		
	悬浮物	2023/05/18	33	38	36	32	60	mg/L
		2023/05/19	30	31	38	34		
	化学需氧量	2023/05/18	38	41	37	34	250	
		2023/05/19	38	37	38	39		
	五日生化需氧量	2023/05/18	10.6	10.4	9.9	8.6	100	mg/L
		2023/05/19	11.1	10.9	9.6	9.1		
	氨氮	2023/05/18	22.4	23.4	23.5	22.3	25	
		2023/05/19	22.6	23.5	23.1	21.9		
	动植物油	2023/05/18	ND	ND	ND	ND	20	
		2023/05/19	ND	ND	ND	ND		
	粪大肠菌群	2023/05/18	1400	1700	1200	1400	5000	MPN/L
		2023/05/19	1100	1600	1400	1700		
	石油类	2023/07/9	0.25	0.28	0.36	0.19	20	mg/L
		2023/07/10	0.26	0.18	0.42	0.29		
阴离子表面活性剂	2023/07/9	0.52	0.76	0.48	0.55	10	mg/L	
	2023/07/10	0.67	0.51	0.39	0.44			

色度	2023/07/9	8	8	8	6	/	mg/L
	2023/07/10	6	8	6	6		
挥发酚	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	1.0	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总氰化物	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	0.5	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总汞	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	0.05	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总铬	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	1.5	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
六价铬	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	0.5	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总镉	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	0.1	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总银	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	0.5	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总铅	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	1.0	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总砷	2023/07/9	ND	ND	ND	ND	0.5	mg/L
	2023/07/10	ND	ND	ND	ND		
总余氯	2023/07/9	2.36	2.45	3.35	2.41	/	mg/L
	2023/07/10	3.43	2.37	4.29	3.47		

备注：1.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准；
2.该检测结果仅对本次采样样品负责。

根据监测结果可知，项目废水排放口水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。氨氮满足浯口镇污水处理厂进水水质标准。

（2）废气：本次评价委托湖南德立安全环保科技有限公司于2023年5月18日~2023年5月19日对项目进行了无组织废气监测。监测结果见下表。

表 2-5 无组织废气检测结果

监测点位	检测项目	采样日期	检测结果				参考限值	单位	
			第一次	第二次	第三次	第四次			
下风向 G1	氨	2023/05/18	0.04	0.04	0.04	0.04	1.0	mg/m ³	
		2023/05/19	0.04	0.04	0.04	0.04			
	硫化氢	2023/05/18	ND	ND	ND	ND	0.03		
		2023/05/19	ND	ND	ND	ND			
	臭气浓度	2023/05/18	ND	ND	ND	ND	10		无量纲

		2023/05/19	ND	ND	ND	ND		
<p>备注：1.限值参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准； 2.该检测结果仅对本次采样样品负责。</p> <p>根据监测结果，项目无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值。</p> <p>（3）噪声：本次评价委托委托湖南德立安全环保科技有限公司于2023年5月18日~2023年5月19日对项目院界声环境质量进行了一次昼夜实测，监测结果见下表。</p>								
<p>表 2-6 噪声检测结果</p>								
噪声类别	检测点位	检测时段	检测结果 LeqdB(A)		参考限值			
			2023/05/18	2023/05/19				
噪声	厂界东侧 1m 处 N1	昼间	57.6	55.0	60			
		夜间	40.6	42.3	50			
	厂界南侧 1m 处 N2	昼间	55.1	57.0	60			
		夜间	39.9	43.8	50			
	厂界西侧 1m 处 N3	昼间	55.8	57.3	70			
		夜间	40.1	41.4	55			
	厂界北侧 1m 处 N4	昼间	56.6	51.0	60			
		夜间	42.2	40.5	50			
噪声	敏感目标东侧 居民 N5	昼间	52.7	50.3	60			
		夜间	38.7	37.1	50			
	敏感目标南侧 居民 N6	昼间	52.0	55.4	60			
		夜间	39.6	42.2	50			
	敏感目标北侧 居民 N7	昼间	53.1	53.9	60			
		夜间	38.2	39.8	50			

敏感目标西侧 居民 N8	昼间	56.5	60.2	70
	夜间	50.0	48.9	55

备注：1.备注：限值参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008），其中 N1、N2、N4、N5、N6、N7、执行 2 类标准，N3、N8 执行 4a 类标准；
2.该检测结果仅对本次采样样品负责。.

监测结果表明，项目院界东、南、北侧噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123448-2008）中 2 类标准，院界西侧噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123448-2008）中 4 类标准；院界东、南、北侧居民点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准；西侧居民点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类区标准。区域声环境状况良好。

3.存在的环境问题及整改措施

本项目选址于湖南省平江县浯口镇中心街 2 号，本项目为已建成项目，近年来均未收到相关环保投诉。根据现场踏勘及对现有环保设施处理后的污染物的监测可知，项目废水能达标排放，固体废弃物均能够做到合理处理。但排污口缺少标识标牌，且本项目缺少相应的环保手续，因此，本环评建议建设单位对上述问题尽快落实整改。根据现场调查，项目目前存在的主要环境问题及整改措施见下表。

表 2-7 项目存在的环境问题及整改措施

存在环境问题	整改措施
排污口缺少标识标牌	废水排放口应规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。
项目已建成，无相应的环评和验收手续	按要求补充相应的环保手续。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

1、大气环境

区域环境空气质量达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。项目所在区域的环境空气质量属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据引用《岳阳地区环境空气质量自动监测报告》中湖南省岳阳市生态环境监测中心在平江县设置的环境空气自动监测点 2022 年全年基本污染物环境质量现状数据。平江县 2022 年区域环境空气质量数据见表 3-1。

表 3-1 平江县空气环境质量现状监测统计结果

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 / ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	4	60	6.7	达标
NO ₂	年平均质量浓度	12	40	32.5	达标
CO	第 95 百分位数日平均质量浓度	1100	4000	27.5	达标
O ₃	第 90 百分位数日最大 8 小时平	127	160	79.4	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	41	70	58.6	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	25	35	71.4	达标

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域平江县为达标区，环境空气质量较好。

2、地表水环境

本项目生活污水和医疗废水经院内污水处理站处理后接管至平江县浯口镇污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后经无名小溪后排入汨罗江。

为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用岳阳市生态环境局平江分局网站公布的《2022 年 1 月~12 月平

《江州河水质报告》中的监测数据进行地表水环境质量现状评价。根据该水质报告，与本项目最近的罗水入汨罗江口断面 2022 年 1 月~12 月各监测因子监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地表水体水质状况良好。

3、声环境

按照《环境影响评价技术导则》(声环境)(HJ2.4-2009)中的有关规定，为了解项目选址周边的声环境质量，本项目委托湖南德立安全环保科技有限公司于 2023 年 5 月 18 日-19 日对项目周边厂界进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表 3-2。

表 3-2 声环境现状监测结果（单位：dB(A)）

噪声类别	检测点位	检测时段	检测结果 LeqdB(A)		参考限值
			2023/05/18	2023/05/19	
噪声	厂界东侧 1m 处 N1	昼间	57.6	55.0	60
		夜间	40.6	42.3	50
	厂界南侧 1m 处 N2	昼间	55.1	57.0	60
		夜间	39.9	43.8	50
	厂界西侧 1m 处 N3	昼间	55.8	57.3	70
		夜间	40.1	41.4	55
	厂界北侧 1m 处 N4	昼间	56.6	51.0	60
		夜间	42.2	40.5	50
噪声	敏感目标东侧 居民 N5	昼间	52.7	50.3	60
		夜间	38.7	37.1	50
	敏感目标南侧 居民 N6	昼间	52.0	55.4	60

		夜间	39.6	42.2	50
	敏感目标北侧 居民 N7	昼间	53.1	53.9	60
		夜间	38.2	39.8	50
	敏感目标西侧 居民 N8	昼间	56.5	60.2	70
		夜间	50.0	48.9	55
<p>备注：1.备注：限值参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008），其中 N1、N2、N4、N5、N6、N7、执行 2 类标准，N3、N8 执行 4a 类标准； 2.该检测结果仅对本次采样样品负责。</p>					
<p>监测结果表明，项目院界东、南、北侧噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123448-2008）中 2 类标准，院界西侧噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123448-2008）中 4 类标准；院界东、南、北侧居民点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准；西侧居民点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类区标准。区域声环境状况良好。</p>					
<p>4、生态环境质量现状</p> <p>本项目用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。</p>					
<p>5、地下水、土壤环境质量现状</p> <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。项目运营期不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物和易在土壤中沉积的重金属等大气污染物。项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，所在厂区废水处理设施均硬化处理，不存在污染途径。</p> <p>综合考虑，本项目可不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。</p>					

1、大气环境

项目周边 500m 范围内存在大气环境敏感目标（具体见下表 3-3 所示），厂界外 50 米范围内存在声环境保护目标（具体如下表 3-4 所示）。

表 3-3 环境空气保护目标

要素	序号	保护目标	坐标		相对院止方位	相对院止距离/m	保护规模	保护目标性质
			经度	纬度				
大气环境	1	私人住宅	113.351504	28.770328	N	1-500	60 户约 250 人	居民住宅
	2	浯口镇政府	113.352153	28.770387	E	35	约 80 人	行政机构
	3	私人住宅	113.351756	28.769990	E	1-130	35 户约 105 人	居民住宅
	4	私人住宅	113.351343	28.772785	EN	400-500	5 户约 25 人	居民住宅
	5	私人住宅	113.351708	28.769937	S	1-500	45 户约 225 人	居民住宅
	6	私人住宅	113.351354	28.770253	W	3-450	80 户约 350 人	居民住宅

2 声环境

厂界外 50 米范围内存在声环境保护目标（具体如下表所示）

表 3-4 声环境保护目标一览表

要素	保护目标	坐标		相对院止方位	相对院止距离/m	保护规模	保护目标性质
		经度	纬度				
声环境	私人住宅	113.351504	28.770328	N	1-50	20 户约 100 人	居民住宅
	浯口镇政府	113.352153	28.770387	E	35	约 80 人	行政机构
	私人住宅	113.351756	28.769990	E	1-50	15 户约 75 人	居民住宅
	私人住宅	113.351708	28.769937	S	1-50	12 户约 60 人	居民住宅
	私人住宅	113.351354	28.770253	W	3-50	20 户约 100 人	居民住宅

3 地表水环境

表 3-5 地表水环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	功能及规模	相对项目方位及距离	保护级别
地表水环境	汨罗江	汨罗江平江段斑鳊鲮鱼国家级水产种质资源保护区	东面约 140m	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类标准

4、地下水环境

本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态保护目标

本项目为已建成项目，不新增用地，因此用地范围内无需设置生态环境保护目标。

污染物排放标准

(1) 废水排放标准

项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2(预处理)标准及浯口镇污水厂进水水质要求，平江县浯口镇污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准，排放限值详见表 3-6。

表 3-6 污水排放标准

排放标准 控制项目	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表 2(预处理)标准	浯口镇污水厂进水水质要求	本项目标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准
pH(无量纲)	6-9	6-9	6-9	6-9
化学需氧量(mg/L)	250	250	250	50
氨氮(mg/L)	/	25	25	5
BOD ₅ (mg/L)	100	120	100	1
总磷(mg/L)	/	3	3	10
粪大肠菌群(MPN/L)	5000	/	5000	0.5
石油类(mg/L)	20	/	20	1000
阴离子表面活性剂(mg/L)	10	/	10	0.5
色度	/	/	/	30
挥发酚(mg/L)	1.0	/	1.0	0.5

污染物排放控制标准

总氰化物(mg/L)	0.5	/	0.5	0.5
总汞(mg/L)	0.05	/	0.05	0.001
总铬(mg/L)	1.5	/	1.5	0.1
六价铬(mg/L)	0.5	/	0.5	0.05
总镉(mg/L)	0.1	/	0.1	0.01
总银(mg/L)	0.5	/	0.5	0.1
总铅(mg/L)	1.0	/	1.0	0.1
总砷(mg/L)	0.5	/	0.5	0.1
总余氯(mg/L)	/	/	/	/

(2) 废气排放标准

污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度,具体见表3-7。

表 3-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度一览表

序号	控制项目	标准值
1	氨/ (mg/m ³)	1.0
2	硫化氢/ (mg/m ³)	0.03
3	臭气浓度/ (无量纲)	10
4	氯气 (mg/m ³)	0.1
5	甲烷 (指处理站内最高体积百分数/%)	1

油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准,具体限值见表3-8。

表 3-8 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

规模	小型	中型	大型
最高允许排放浓度(mg/m ³)	2.0		
净化设施最低去除率(%)	60	75	85

备用发电机尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单中表2第四阶段 $56 \leq P_{max} \leq 130$ 限值要求。

表 3-9 备用柴油发电机尾气排气污染物排放限值

序号	控制项目	排放限值(g/kW·h)
1	CO	5.0
2	HC	0.19
3	NOx	3.3
4	PM	0.025

(3) 噪声排放标准

营运期：西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、北厂界执行2类标准，居民点执行2类标准。

表 3-10 工业企业厂界噪声限值单位：dB(A)

标准	昼间	夜间
2类	60	50
4类	70	55

4、固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。医疗废物及污水处理系统污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾建设单位分类收集后由环卫部门统一清运处置。

总量控制指标

废水：项目医疗废水、化验室废水、布草洗涤用水、医护人员及病人生活污水经院内污水处理站处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准及浔口镇污水厂进水水质要求后排入浔口镇污水处理厂处理。总废水排放量为14600t/a，COD排放量为0.73t/a，氨氮排放量为0.073t/a。

本项目为社会公益类，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	<p>本项目已经建成，无土建施工期，因此本次评价不考虑施工期环境影响。</p>
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>一、废气</p> <p>(1) 废气源强</p> <p>根据本项目分析，本项目建有一套污水处理设备，产生废气主要为污水处理站废气、柴油发电机尾气、食堂油烟。</p> <p>①污水处理站废气（G1）</p> <p>污水处理过程中会有恶臭气体产生。恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨等。本项目污水站采用地埋式并加盖设计，密闭式并合理使用除臭剂，只有少量的无组织废气产生，恶臭气体产生量很小。本项目已运营，根据本次评价委托湖南德立安全环保科技有限公司于2023年5月18日~2023年5月19日对本项目进行的无组织废气现状监测，监测结果见表2-5，本项目污水处理设施周边无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值。</p> <p>综上，本项目一体化污水处理系统无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。</p> <p>②食堂油烟</p> <p>院内设食堂，烹调食物过程中有油烟产生，主要由直径$10^{-7}\sim 10^{-3}\text{cm}$的不可见微油滴组成，一般的食用油耗油系数为$7\text{kg}/100\text{人}\cdot\text{d}$，根据院方介绍，日用餐员工数约为20人，灶头日均使用时间约4h，年正常工作365天，每天耗油1.4kg，一般油烟挥发量按含油量3%计算，油烟产生量约为$0.042\text{kg}/\text{d}$，即</p>

0.015t/a。本项目用风机将油烟排出，风机风量为 6000m³/h，油烟产生浓度为 1.75mg/m³，可达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值即油烟浓度≤2.0 mg/m³，对环境的影响较小。

③备用柴油发电机尾气

本项目设 1 台 75KW 的柴油发电机，柴油发电机除停电时使用外，一般情况下很少使用，发电机以轻质柴油为燃料，工作时间按每年 30 小时计。柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014) 修改单中表 2 第四阶段 56≤Pmax ≤130 限值要求，对周边环境影响较小。

(2) 监测要求及排放标准

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），本项目监测要求如下表。

表 4-3 废气监测要求及排放标准一览表

序号	排放口编号/监测点位	监测因子	监测频次	排放标准
1	污水处理站周界	氨、硫化氢、臭气浓度	次/季度	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

(3) 大气环境影响分析

本项目运营期污水产生的臭气，经上述措施处理后，对周围大气环境质量影响较小，不会对项目周围大气环境产生明显的影响；食堂油烟现未经油烟净化器处理，建议安装油烟净化装置，根据预测，安装油烟净化装置后的排放浓度，可达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值即油烟浓度≤2.0mg/m³；备用柴油发电机的尾气经自带消烟除尘设施处理后能够达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014) 修改单中表 2 限值，对周边环境影响较小。

二、废水

本项目废水主要包括生活废水、化验室废水、医疗废水及布草洗涤用水。生活废水经隔油池+化粪池处理后进入医院污水处理站；化验室废水经消毒处理后进入医院污水处理站；医疗废水经消毒处理后进入医院污水处理站；医

疗废水和布草洗涤用水直接进入污水处理站。

由于本项目为已建成项目，根据企业提供的用水资料显示用水总量约为2875t/a（7.88t/d），因此本项目废水量以80%计，则废水产生量为2300t/a，约6.3t/d，经院区污水站预处理后排入浯口镇污水处理厂。

表 4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	1	
废水类别	综合污水	
污染物种类	化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群等	
排放去向	进入浯口镇污水处理厂	
排放规律	间断排放，排放期间流量稳定	
污染治理设施	污染治理设施编号	TW001
	污染治理设施名称	污水处理站
	污染治理设施工艺	AO一体化设备和二氧化氯消毒工序，消毒接触池接触时间1h
排放口编号	DW001	
排放口设置是否符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
排放口类型	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口	

(2) 排放口基本情况

表 4-5 废水间接排放口基本信息表

序号	1	
排放口编号	DW001	
排放口名称	污水总排口	
排放口类型	一般排放口	
排放口地理坐标	经度	113.351582
	纬度	28.770374
废水排放量/（万t/a）	0.23	
排放去向	进入浯口镇污水处理厂	
排放规律	间断排放，排放期间流量稳定	
间歇排放时段	/	
受纳污水名称	浯口镇污水处理厂	

处理厂信息	污染物种类	SS	COD	动植物油	NH ₃ -N
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)	10	50	1	5

(3) 监测要求及排放标准

表 4-6 营运期废水环境监测要求

内容	监测点位	监测控制项目	监测频率	执行排放标准
废水	污水总排口 (DW001)	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、粪大肠菌群、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物	pH、总余氯 2 次/每日, COD _{Cr} 和 SS 1 次/每周, 粪大肠菌群数 1 次/每月, BOD ₅ 、氨氮、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 1 次/每季度。	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 中预处理标准限值要求, 同时满足浯口镇污水处理厂进水标准

注：预处理标准：消毒池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2-8mg/l。

(4) 水环境影响分析

本项目为水污染影响型建设项目，依据本项目污水排放方式和废水排放量，参照《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018) 表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本项目为间接排放，评价等级为三级 B。委托湖南德立安全环保科技有限公司 2023 年 5 月 18 日至 5 月 19 日和 2023 年 7 月 9 日~7 月 10 日监测，检测数据见表 2-4。

监测结果表明本项目综合废水经院区污水站处理后的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 中标准限值要求，同时满足浯口镇污水处理厂进水标准，实现达标排放，对周边水环境影响较小。

(5) 废水预处理设施的可行性分析

本项目不设置口腔科，因此无含汞废水产生；项目采用干法显影技术，无显影废液产生；项目 X 光洗片采用打印，不产生洗片废水；项目化验室只做血常规、尿常规等比较简单的检测，无需使用含重金属试剂，检验过程中使用试剂盒（主要为丙氨酸氨基转移酶 (AST) 测定试剂盒、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定试剂盒），不产生酸性废水、含氰废水、含铬废水等化验废水。

项目综合废水（医疗废水+生活污水）水质成分简单，可生化性强。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的 5：处理工艺与消毒要求，5.6 综合医疗机构污水执行预处理标准时宜采用一级处理或强化处理+消毒工艺，本项目执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，目前，项目综合废水采用的预处理工艺为：化粪池+栅格+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒（采用二氧化氯消毒，消毒接触池接触时间 1h），满足标准设计方案的要求，同时本项目的污水处理站的实际处理规模为 20m³/d，处理能力大于废水一天的实际产生量（6.3m³/d），因此处理能力满足要求。

项目污水处理站在实际运营过程中，出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和浯口镇污水处理厂接管标准要求（见附件废水检测报告），故本项目现有的废水预处理措施可行。

（6）本项目废水预处理后依托浯口镇污水处理厂处理的可行性

浯口镇污水处理厂设计污水处理近期总规模为 800m³/d，主要纳污范围为浯口镇污水处理厂主要服务区域为浯口镇。污水处理采用“预处理+调节池+A2/O 一体化设备+混凝沉淀+滤布滤池”的处理工艺。即镇区污水由污水收集管网进入厂区，先经格栅去除大部分的较大杂质，再经沉砂池分离比重较大的无机颗粒，再进入调节池调节水质水量，后通过潜污泵将污水提升至 A2/O 一体化设备进行生化处理，在生化处理池中依次经过相接的厌氧段、缺氧区、好氧区和沉淀区，利用系统内微生物的作用，经历生物膜的厌氧、缺氧、好氧反应过程，有效去除有机物及氮、磷，再通过系统内沉淀区的泥水分离作用将污水进行初步泥水分离，再通过混凝沉淀池（高效沉淀池）进行沉淀和泥水分离。处理后出水通往滤布滤池设备（精密过滤器），进一步进行深度处理，出水经紫外消毒系统，去除污水中的细菌、致病菌等有害物质后，经出水计量渠计量后达标排放进入外环境。污水站能够稳定运营，出水达标排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准，尾水排放经无名小溪后排入汨罗江。

本项目生活废水、化验废水、医疗废水日产生量合计为6.3m³/d，本项目废水排放量占污水厂处理规模的0.79%，对其冲击很小，且该污水厂完全有接纳本项目废水的能力，污水处理厂的废水处理工艺完全能够处理本项目的污水水质，废水经浯口镇污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，对最终纳污水体汨罗江的影响较小。

三、噪声

(1) 噪声源

本项目营运期产生的噪声主要为医疗设备、空调、备用柴油发电机、人员活动、废水处理站电机等设备噪声以及车辆行驶的交通噪声。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A中常见环境噪声污染源及其声功率级，噪声源强约在60~90dB(A)之间，主要噪声源强及噪声防治措施详见下表。

表 4-7 项目噪声源

序号	噪声设备	噪声特性	数量	噪声值(1m处)dB(A)	位置	噪声治理措施	噪声治理后 dB(A)
1	医疗设备	间歇	若干	70	医院设备间	建筑物隔声、基础减震	50
2	空调	间歇	38 台	70	各房间		55
3	备用柴油发电机	间歇	1 台	90	发电机房		70
4	废水处理站设备	间歇	1 套	70	废水处理站		50
5	人员活动	间歇	若干	60	/	加强管理	60
6	车辆行驶	间歇	若干	80	/		50

(2) 厂界噪声达标分析

本项目已经运行多年，本次环评委托本项目委托湖南德立安全环保科技有限公司于2023年5月18日、19日对项目周边厂界及居民点进行了昼间及夜间场界噪声值的监测，昼夜各监测一次，均在正常工况下进行监测，监测结果见下表。

表 4-8 厂界噪声现状监测结果（单位：dB(A)）

噪声类别	检测点位	检测时段	检测结果 LeqdB(A)		参考限值
			2023/05/18	2023/05/19	
噪声	厂界东侧 1m 处 N1	昼间	57.6	55.0	60
		夜间	40.6	42.3	50
	厂界南侧 1m 处 N2	昼间	55.1	57.0	60
		夜间	39.9	43.8	50
	厂界西侧 1m 处 N3	昼间	55.8	57.3	70
		夜间	40.1	41.4	55
	厂界北侧 1m 处 N4	昼间	56.6	51.0	60
		夜间	42.2	40.5	50
噪声	敏感目标东侧 居民 N5	昼间	52.7	50.3	60
		夜间	38.7	37.1	50
	敏感目标南侧 居民 N6	昼间	52.0	55.4	60
		夜间	39.6	42.2	50
	敏感目标北侧 居民 N7	昼间	53.1	53.9	60
		夜间	38.2	39.8	50
	敏感目标西侧 居民 N8	昼间	56.5	60.2	70
		夜间	50.0	48.9	55

备注：1.备注：限值参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008），其中 N1、N2、N4、N5、N6、N7、执行 2 类标准，N3、N8 执行 4a 类标准；
2.该检测结果仅对本次采样样品负责。.

监测结果表明，项目院界东、南、北侧噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123448-2008）中 2 类标准，院界西侧噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123448-2008）中 4 类标准；实现达标排放。院界东、南、北侧居民点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准；西侧居民点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类区标准。本项目主要噪声源通过建筑物隔声、基础减震、加强管理后对周围的影响不大。

4、固体废物

（1）固体废物产生情况

项目建成后，运营期间产生的固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾和污水站污泥。

1) 医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废弃物属危险

废物（HW01），沾染了致病菌和病毒等，如处置不当有可能引发传染疾病和流行性疾病扩散，对人群健康造成危害。

医疗废物主要有感染、损伤、病理、药物、化学性废物。

感染性废物：带有传染性和潜在传染性的废弃物主要由各临床科室和相关辅助科室使用过的床单、手套、擦布、与血及伤口接触的石膏、绷带、衣物、生活垃圾等。

损伤性废物：一次性塑料制品主要包括用过的注射器、手套、输液用具等，有些用品具有传染性。锐器主要有废弃的针头、碎玻璃、锯片、解剖、手术刀片及其他可能引起割刺伤的物品，其中部分物品具有传染性。

药物性废物：药品固体废物主要是一些过期的药品、疫苗、血清、病房退回的药品和淘汰的药品以及化验、病理等部门不能重复使用或受污染产生的化学品等。

病理性废物：主要是一些生物组织等。

化学性废物：主要是化验室产生的废化学试剂。

本项目已运营多年，有 30 张病床，根据院方提供资料，本院 2021 年度产生的危险性废物约 2.0t，分别为：感染性废物 841-011-01 约 1.3t，损伤性废物 841-002-01 约 0.7t。

2) 污水处理站污泥

医疗废水处理过程中产生的沉淀污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有 0.15kg（含水率 98%，本项目医疗废水排放量为 2300m³/a，则污泥产生量为 0.345t/a（0.95kg/d）。本项目医疗废水处理站的污泥定期由专人清理，再用封闭式容器装放，暂存于医疗废物暂存间，与医疗废物一起交由有资质的危废单位处理。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 医疗机构污泥控制标准后方可进行。

表 4-9 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	类大肠杆菌数 MPN/g	蛔虫卵死亡率/%
综合医疗机构和其他医疗机构	≤100	>95

3) 废弃包装物

医疗过程中会产生废气中西药包装袋，废包装产生量约为 0.25 t/a，收集后暂存一般固废仓库，定期出售给废品收购站。

4) 生活垃圾

项目生活垃圾主要来自住院的病人及陪护人员、医务人员。本项目床位 30 张，住院病人生活垃圾产生量按每病床每日 1.0kg 计（包括陪护人员），则产生生活垃圾 0.03t/d，医务人员每日产生生活垃圾按 0.5kg 计，医务人员共 52 人，则产生生活垃圾 0.026t/d，因此，生活垃圾产生量为 0.056t/d，20.44t/a，产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置。

本项目固体废物产排情况见下表：

表 4-10 固体废物产排情况一览表

序号	固废名称	产生量 (t/a)	属性	状态	处置去向
1	生活垃圾 (SW99)	21.44	生活垃圾	固态	交环卫部门处理
2	污水处理站污泥 (HW01)	0.345	危险固废	固态	经消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 4 的医疗机构污泥控制标准后，采用防渗漏的危废收集桶密封储存，定期与医疗废物一起交有资质单位处理
3	医疗废物 (HW01)	2.0	危险固废	固态	分类收集储存，交由有资质的危废单位处理
4	废弃包装物	0.25	一般固废	固态	分类收集储存，外售

由上表可知，项目固体废物防治措施符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。

(2) 环境管理要求

A. 医疗废物的管理规定

按国家《医疗废物管理条例》第十七条规定，医疗废物不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。

①本项目设有医疗废物暂存间，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产

生的医疗废物，要求树立明确的标示牌，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于 25 度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。

②医疗废物暂存间要求有遮盖措施，按卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在垃圾房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，垃圾房远离人员活动区。

③存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的 3 倍以上。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。

④医疗废物暂存间要严格管理，禁止生活垃圾和医疗废物混装。垃圾房应设有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和 1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。

⑤医疗废物暂存间必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

⑥医疗废物暂存间要定时消毒、清洁，防止蚊蝇滋生，冲洗液应收集至医疗污水处理间处理。

B.医疗废物的交接

①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。

②废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以

及经办人签名等项目。保存时间为3年。

③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

C. 医疗废物的运送

①本项目医疗废物由有资质的公司医疗废物转运车每月定时将垃圾运送回单位处置。医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）的要求。

②运送路线应尽量避免人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全；车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后放置污染扩散的用品；按照医疗废物装载比重 $200\text{kg}/\text{m}^3$ 设计车厢容积，并要求满载后车厢容积留有 $1/4$ 的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。

③车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。

④医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。

⑤医疗废物转运车应在明显部位固定产品标牌。疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明医疗废物处置转运单位名称。

综上所述，本项目各类废物得到妥善处理，则对周围环境基本上无影响。

5、土壤、地下水

本项目对土壤和地下水环境的影响主要为营运过程中废水通过构筑物 and

管道传送与土壤的接触而进入土壤，从而对土壤产生影响。

本项目污水处理的构筑物、污水输送管线及院区地面均严格按照防腐防渗需求进行铺设，污水处理的构筑物、污水输送管线及院区地面均不会与土壤表层直接接触。对土壤有影响的原辅材料均设置专门仓库，因此本项目内废水不会以地表径流方式流入周边土壤环境，另外，本项目产生的各类医疗废弃物在收集贮存过程中设置专门的危废间，均采取严格防渗措施，避免了各类物质和土壤的直接接触，减少了各类物质进入土壤的几率。

因此，在本项目运营过程和固体废物处置过程中的污染防治手段得当、可靠的情况下，不会对区域土壤和地下水环境造成较大影响。

6、生态

本项目已经建成，且运营多年，用地范围内无生态环境保护目标，无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区，项目建成后地面均已水泥硬化，经现场查勘，项目地生态环境较好，项目的建设对区域内生态环境具有改善作用。综上，本项目对所在地生态环境影响不大。

7、环境风险

(1) 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）并结合项目实际可知，对照项目所用原辅材料分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为医疗废物。最大储存量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)临界量比值如下表。

表 4-11 风险物质储存量与临界量比值

风险物质	最大储存量 (t)	《建设项目环境风险评价技术导则》临界量 (t)	q/Q
医疗废物	0.01	50	0.0002
二氧化氯	0.05	0.5	0.1
总计	/	/	0.1002

注：医疗废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.2 其他危险物质临界量推荐值，取 50t。

由上表可知，风险物质储存量与临界量比值 $Q=0.1002 < 1$ ，项目风险潜势为 I，评价工作等级为简单分析。

(2) 环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标详见文本第三章节表 3-5。

(3) 环境风险识别

① 医疗废水发生泄露

由于污水站发生故障不能及时处理生产过程中的废水，导致废水未经处理排出造成的地表水污染，当发现污水站发生故障时，应及时停止生产。由于阀门破裂、管线破裂、阀门与管线连接处泄漏原因造成医院污水等在进入污水处理站之前泄漏，可能进入附近地表水进而影响其水质，还将会导致院区和附近区域地下水环境受到不利影响。

② 医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄露

医疗废物未经处理产生的危害影响医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为 7.42%，医疗废物的阳性率则高达 8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20%。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。

③ 化学品泄漏

本项目污水处理消毒采用二氧化氯工艺，二氧化氯遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许

多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。气相浓度超过 10%则会发生爆炸，若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。二氧化氯设备发生故障或存放二氧化氯容器发生泄漏，会对环境产生一定风险。

(4) 环境风险防范措施及应急要求

① 医疗废水发生泄露应急防范措施

污水站水泵实现两套设备交替使用，加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

本项目污水处理站需做好防渗措施，周边建设围堰和围墙。设置事故池，事故池应设置阀门，雨水和污水外排管设截断和切换装置，一旦发生事故，人工启动切断装置，确保事故状态下，事故废水能够自流进入事故水池。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中关于一次消防用灭火的用水量进行核算，一次灭火的室外消防栓用水量为 25L/s，灭火时间按 30min 计算，则一次灭火室外消防栓用水量为 45m³；一次灭火室内消防栓用水量为 10L/s，灭火时间按 30min 计算，则一次灭火室内消防栓用水量为 18m³。因此院区一次产生最大消防废水约 63m³。为防止发生火灾、事故状态时时产生的消防废水、事故水影响地表水，院区雨水总排口处设置截断阀，万一发生火灾时，消防废水通过收集管道进入事故应急池中暂存，再交由具有资质单位回收处理，因此发生火灾时，消防废水有事故池收集，可确保不会进入污水管网和流出院区外，故不会影响

到周围地表水。因此原料仓库发生事故时，泄漏原料和消防废水都不会进入污水管网或流出院区外，不会影响地表水体，不会对周围水环境产生不良影响。

②医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄露应急防范措施

项目建成运营后产生的医疗废物须经科学地分类收集、贮存运送后交由有医疗废物处置资质的单位进行最终处置。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

- 黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物；
- 红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物；
- 绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物；
- 红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

- 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；
- 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱；
- 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器

具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

③化学品泄漏

a、严格执行二氧化氯设备的维护保养，定期对设备、输送管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验。

b、二氧化氯投放采用先进的自动化系统，有效控制生产过程，当发生事故能及时反馈信息，减少因事故造成的消毒气体泄漏。

c、严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视消毒投药的工艺参数变化，发现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。

d、操作中加强巡回检查，对出现的泄露，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。

e、化学药品存放时应分类、分区存放，并在液体药品底部设置托盘，并在暂存间内配备灭火器等。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/ 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	废水处理站 废气	NH ₃ 、H ₂ S、臭气 浓度	废水处理站采用 地理式，加盖全封 闭、使用除臭剂	《医疗机构水污染物排放标 准》（GB18466-2005）表 3 中浓度限值要求
	柴油发电机 烟气	二氧化硫、二氧化 氮、颗粒物	自带消烟除尘设 施	《非道路移动机械用柴油机 排气污染物排放限值及测量 方法（中国第三、四阶段）》 （GB 20891-2014）修改单中 表 2 第四阶段 $56 \leq P_{max} \leq$ 130 限值
	食堂	油烟	风机	《饮食业油烟排放标准（试 行）》 GB18483-2001 小型 标准相关要求及排放限值（2 mg/m ³ ）
地表水环 境	综合污水（生 活污水、医疗 废水、洗涤废 水、检验废 水） （DW001）	pH、COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、SS、氨氮、 粪大肠菌群、石油 类、挥发酚、动植 物油、阴离子表面 活性剂、总氰化物	院内污水处理站 预处理	《医疗机构水污染物排放标 准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准限值要求，同 时满足浔口镇污水处理厂进 水标准
声环境	生产设备 人员活动 车辆行驶	噪声	建筑物隔声、基础 减震 加强管理	《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） 西厂界执行 4 类标准，东、 南、北执行 2 类标准
固体废物	医护人员生活垃圾		交由环卫部门清运处置	
	医疗废物		暂存于医疗废物	《危险废物贮存污染控制标

	医疗废水处理站污泥	暂存间，交由有资质的单位处置	准》（GB18597-2023）
土壤及地下水污染防治措施	/		
生态保护措施	院区地面硬化		
环境风险防范措施	加强医疗废物的储存、交接、运输管控措施和化学品泄漏管控措施		
其他环境管理要求	<p>1、建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。</p> <p>2、标识标牌：废水排放口预留监测采样口，规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。</p>		

六、结论

通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

